Описание серии: Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR

Аналогично рисунку

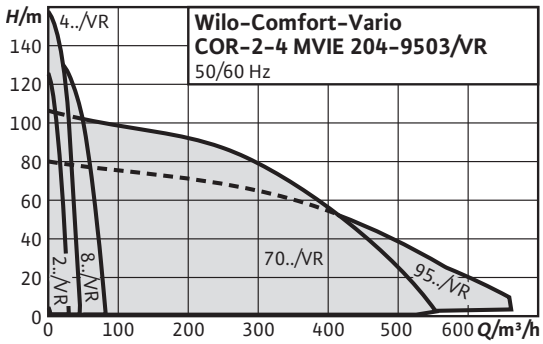

Тип

Установка повышения давления с 2–4 параллельно включенными, нормальновсасывающими высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали с регулируемой частотой вращения мотора и переменным регулятором VR

Применение

- полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах;
- перекачивание питьевой и хозяйственной воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462) и других технических нужд, которая ни химически, ни механические не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Обозначение

Пример:	Wilo-COR-3 MVIE 406/VR
COR	Компактная установка повышения давления со встроенным регулятором частоты вращения
3	Число насосов
MVIE	Серия насосов
4	Номинальный объемный расход одинарного насоса [м³/ч]
06	Число секций одинарного насоса
VR	Блок регулирования; VR = регулятор Vario

Особенности/преимущества продукции

- Прочная система благодаря применению высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали серии MVIE со встроенными частотными преобразователями с воздушным охлаждением
- Чрезвычайно широкий диапазон регулирования
- Встроенная система распознавания сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды в соответствии с мощностными характеристиками электроники регулирования электродвигателя

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 400 В ± 10 %, 50 Гц; 3~380 В ±10 %, 60 Гц, в зависимости от типа также к 1-фазной сети 230 В, 50/60 Гц (другие исполнения по заказу)
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
- Температура окружающей среды макс. 40 °C
- Рабочее давление 16 бар
- Входное давление 10 бар
- Номинальный диаметр для подсоединения со стороны конечного давления R 2" - DN 250

Оснащение/функции

- 2-4 насоса на установку серии MVIE с бесступенчатым регулированием посредством встроенного частотного преобразователя
- Детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой жидкостью, устойчивы к коррозии
- Оцинкованная фундаментная рама с регулируемыми по высоте виброгасителями для звукоизоляции
- Запорная арматура на стороне всасывания и с напорной стороны каждого насоса
- Обратный клапан с напорной стороны
- Мембранный напорный бак 8 л, PN16, с напорной стороны
- Датчик давления со стороны отводящего трубопровода
- Манометр со стороны подводящего трубопровода, приобретается опционально
- Манометр со стороны отводящего трубопровода
- Предохранитель, срабатывающий при недостатке воды, приобретается опционально

Описание/конструкция

- Фундаментная рама: оцинкованная с регулируемыми по высоте вибропоглощающими опорами, обеспечивающими хорошую изоляцию корпусного шума. Другие исполнения – по запросу.
- Разводка трубопроводов: полная разводка трубопроводов из нержавеющей стали, применяемая для подсоединения трубопроводов из любых материалов, используемых в оборудовании для зданий и сооружений; разводка трубопроводов рассчитана в соответствии с общей гидравлической мощностью установки повышения давления.
- Насосы: применяется от 2 до 4 параллельно подключенных насосов серий MVIE 4.., 8.. и MVIE 16... Частотные преобразователи с воздушным охлаждением, смонтированные на двигателе насоса, обеспечивают для каждого насоса данных серий бесступенчатый режим регулирования. Все детали этих насосов, контактирующие с перекачиваемой средой, выполнены из нержавеющей стали
- Арматура: каждый насос на стороне всасывания и с напорной стороны оснащен шаровой запорной арматурой со знаком технического контроля DVGW либо кольцевыми запорными клапанами и, с напорной стороны, клапаном обратного течения с допуском DVGW
- Мембранный напорный бак: 8 л/PN16 расположен со стороны конечного давления, снабжен мембраной из бутилового каучука, отвечающей требованиям закона о безопасности пищевых продуктов. В целях осмотра и проверки оснащен запорным шаровым краном, системой опорожнения и проточной арматурой согласно DIN 4807
- Датчик давления: от 4 до 20 мА, расположен со стороны конечного давления для задействования центрального регулятора Comfort-Vario
- Индикация давления: Со стороны конечного давления посредством манометра и дополнительно на алфавитно-цифровом ЖК-дисплее прибора управления Vario VR. Со стороны

Описание серии: Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR

- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 2"- DN 250
- Диапазон частоты вращения 1200 - 3770 об/мин
- Класс защиты IP 54 (прибор управления VR)
- Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью мотора и предписаниями предприятия электроснабжения
- Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):
  - охлаждающая вода;
  - питьевая и техническая вода;
  - вода для пожаротушения

входного давления индикация давления осуществляется посредством манометра в качестве опции
- Регулятор: в серийном исполнении установка оснащается Vario-регулятором VR.

Материалы

MVIE 2.. до 16..-6
- Рабочие колеса и секции из нержавеющей стали 1.4301/1.4404 (MVI 16..-6 только из 1.4301)
- Корпус насоса из нержавеющей стали 1.4301/1.4404
- Вал из нержавеющей стали 1.4301 / 1.4404
- Уплотнение EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
- Крышка корпуса из нержавеющей стали 1.4301/1.4404
- Нижняя часть корпуса из нержавеющей стали 1.4301/1.4404
- Скользящее торцевое уплотнение из графита/карбида вольфрама, SiC/графита
- Напорный кожух из нержавеющей стали 1.4301/1.4404
- Подшипники из карбида вольфрама

Начиная с MVIE 16..
- Рабочие колеса из нержавеющей стали 1.4301/1.4404
- Секции из нержавеющей стали 1.4301/1.4404
- Корпус насоса EN-GJL-250/1.4404
- Вал из нержавеющей стали 1.4057 / 1.4404
- Уплотнение EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
- Крышка корпуса из нержавеющей стали 1.4301/1.4404
- Нижняя часть корпуса из нержавеющей стали 1.4301/1.4404
- Скользящее торцевое уплотнение из графита/карбида вольфрама, SiC/графита
- Напорный кожух из нержавеющей стали 1.4301/1.4404
- Подшипники из карбида вольфрама

Объем поставки
- Монтируемая на заводе-изготовителе, проверенная на безотказность работы и герметичность, готовая к подключению установка повышения давления
- Упаковка
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Указание

Специальные исполнения - **по запросу**.

Дополнение серии COR-1 Helix VE.../VR
- особо эффективная гидравлика насоса с моторами EFF1
- гидравлика всей системы с улучшенными показателями по потере давления

Указания по выбору и монтажу

Редукционный клапан

Колебания входного давления компенсируются посредством встроенной в каждый насос системы регулирования частоты вращения до тех пор, пока их амплитуда не превысит разности между заданным значением давления и нулевым напором одного насоса при минимальной частоте вращения (на частоте 20 или 25 Гц). Если амплитуда колебаний выше указанной разности давлений, то на входе установки необходим монтаж редукционного клапана

Устройство защитного отключения при перепаде напряжения

При установке устройств защитного отключения при перепаде напряжения в сочетании с частотными преобразователями необходимо учитывать, что только универсальная защита отключения соответствует стандартам DIN/VDE 0664

Входное давление

При выборе установки следует учитывать максимально допустимое входное давление (см. технические характеристики). Макс. входное давление рассчитывается как максимальное рабочее давление установки за вычетом макс. высоты подачи насоса при Q = 0

Рабочее поле: Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR

Характеристики

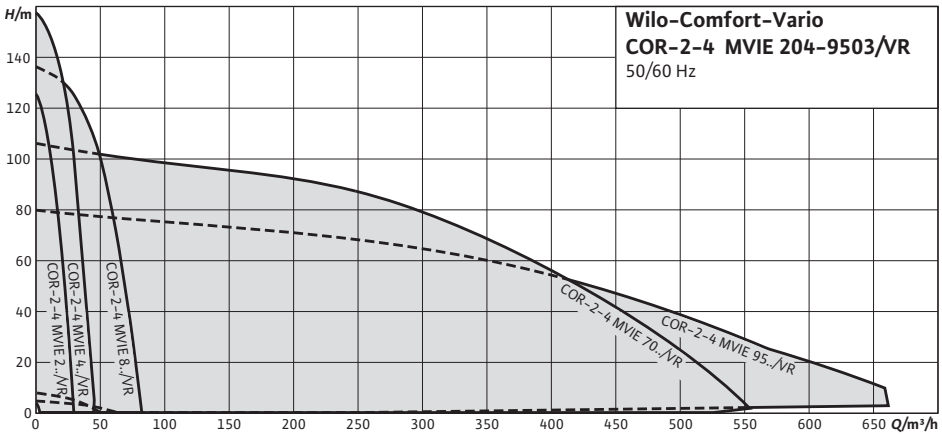

Перечень оборудования: Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR

Тип	Подключение к сети	Номинальное давление	Control	Мощность установки без резервного насоса	Число секций	Кол. рабочих насосов	Количество резервных насосов	Вес, прим.	№ арт.
								т / кг	
COR-2 MVIE 204/VR	3~380/400/440 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	5	4	1	1	101	2523131
COR-2 MVIE 204EM/VR	1~230 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	4	4	1	1	91	2516580
COR-2 MVIE 208/VR	3~380/400/440 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	5	8	1	1	107	2523132
COR-2 MVIE 403/VR	3~380/400/440 В, 50 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	7	3	1	1	87	2523133
COR-2 MVIE 403EM/VR	1~230 В, 50 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	6	3	1	1	91	2516581
COR-2 MVIE 406/VR	3~380/400/440 В, 50 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	7	6	1	1	106	2523134
COR-2 MVIE 410/VR	3~380/400/440 В, 50 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	7	10	1	1	134	2523135
COR-2 MVIE 803/VR	3~380/400/440 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	13	3	1	1	144	2523136
COR-2 MVIE 806/VR	3~380/400/440 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	13	6	1	1	180	2523137
COR-2 MVIE 808/VR	3~380/400/440 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	13	8	1	1	241	2530823
COR-2 MVIE 1602-6-2G/VR	3~380/400/440 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	20	2	1	1	150	2523138
COR-2 MVIE 1603-6-2G/VR	3~380/400/440 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	20	3	1	1	184	2523139
COR-2 MVIE 7002/VR	3~380/400/440 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	70	2	1	1	787	2528957
COR-2 MVIE 7003/1/VR	3~380/400/440 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	70	3	1	1	857	2528958
COR-2 MVIE 7004/2/VR	3~380/400/440 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	70	4	1	1	927	2528959
COR-2 MVIE 7004/VR	3~380/400/440 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	70	4	1	1	989	2528960
COR-2 MVIE 9501/VR	3~380/400/440 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	95	1	1	1	780	2528973
COR-2 MVIE 9502/1/VR	3~380/400/440 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	95	2	1	1	853	2528974
COR-2 MVIE 9502/VR	3~380/400/440 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	95	2	1	1	915	2528975

Перечень оборудования: Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR

Тип	Подключение к сети	Номинальное давление	Control	Мощность установки без резервного насоса	Число секций	Кол. рабочих насосов	Количество резервных насосов	Вес, прим.	№ арт.
								т / кг	
COR-2 MVIE 9503/2/VR	3~380/400/440 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	95	3	1	1	986	2528976
COR-3 MVIE 204/VR	3~400 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	10	4	2	1	124	2523140
COR-3 MVIE 204EM/VR	1~230 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	8	4	2	1	130	2516582
COR-3 MVIE 208/VR	3~400 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	10	8	2	1	154	2523141
COR-3 MVIE 403/VR	3~400 В, 50 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	14	3	2	1	124	2523142
COR-3 MVIE 403EM/VR	1~230 В, 50 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	12	3	2	1	130	2516583
COR-3 MVIE 406/VR	3~400 В, 50 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	14	6	2	1	153	2523143
COR-3 MVIE 410/VR	3~400 В, 50 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	14	10	2	1	195	2523144
COR-3 MVIE 803/VR	3~400 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	26	3	2	1	195	2523145
COR-3 MVIE 806/VR	3~400 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	26	6	2	1	256	2523146
COR-3 MVIE 808/VR	3~380/400/440 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	26	8	2	1	336	2530826
COR-3 MVIE 1602-6/VR	3~400 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	40	2	2	1	233	2523147
COR-3 MVIE 1603-6/VR	3~400 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	40	3	2	1	277	2523148
COR-3 MVIE 7002/VR	3~400 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	140	2	2	1	1106	2528961
COR-3 MVIE 7003/1/VR	3~400 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	140	3	2	1	1235	2528962
COR-3 MVIE 7004/2/VR	3~400 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	140	4	2	1	1340	2528963
COR-3 MVIE 7004/VR	3~400 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	140	4	2	1	1433	2528964
COR-3 MVIE 9501/VR	3~400 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	190	1	2	1	1096	2528977
COR-3 MVIE 9502/1/VR	3~400 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	190	2	2	1	1229	2528978

Перечень оборудования: Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR

Тип	Подключение к сети	Номинальное давление	Control	Мощность установки без резервного насоса	Число секций	Кол. рабочих насосов	Количество резервных насосов	Вес, прим.	№ арт.
								т / кг	
COR-3 MVIE 9502/VR	3~400 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	190	2	2	1	1322	2528979
COR-3 MVIE 9503/2/VR	3~400 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	190	3	2	1	1428	2528980
COR-4 MVIE 204/VR	3~400 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	15	4	3	1	160	2523149
COR-4 MVIE 204EM/VR	1~230 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	12	4	3	1	169	2516584
COR-4 MVIE 208/VR	3~400 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	15	8	3	1	201	2523150
COR-4 MVIE 403/VR	3~400 В, 50 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	21	3	3	1	163	2523151
COR-4 MVIE 403EM/VR	1~230 В, 50 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	18	3	3	1	169	2516585
COR-4 MVIE 406/VR	3~400 В, 50 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	21	6	3	1	201	2523152
COR-4 MVIE 410/VR	3~400 В, 50 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	21	10	3	1	256	2523153
COR-4 MVIE 803/VR	3~400 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	39	3	3	1	247	2523154
COR-4 MVIE 806/VR	3~400 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	39	6	3	1	333	2523155
COR-4 MVIE 808/VR	3~380/400/440 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	39	8	3	1	431	2530829
COR-4 MVIE 1602-6/VR	3~400 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	60	2	3	1	310	2523156
COR-4 MVIE 1603-6/VR	3~400 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	60	3	3	1	366	2523157
COR-4 MVIE 7002/VR	3~400 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	210	2	3	1	1456	2528965
COR-4 MVIE 7003/1/VR	3~400 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	210	3	3	1	1589	2528966
COR-4 MVIE 7004/2/VR	3~400 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	210	4	3	1	1729	2528967
COR-4 MVIE 7004/VR	3~400 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	210	4	3	1	1854	2528968
COR-4 MVIE 9501/VR	3~400 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	285	1	3	1	1487	2528981

Перечень оборудования: Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR

Тип	Подключение к сети	Номинальное давление	Control	Мощность установки без резервного насоса	Число секций	Кол. рабочих насосов	Количество резервных насосов	Вес, прим.	№ арт.
								т / кг	
COR-4 MVIE 9502/1/VR	3~400 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	285	2	3	1	1626	2528982
COR-4 MVIE 9502/VR	3~400 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	285	2	3	1	1750	2528983
COR-4 MVIE 9503/2/VR	3~400 В, 50/60 Гц	PN 16	с частотным преобразователем	285	3	3	1	1893	2528984

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 204/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Характеристики

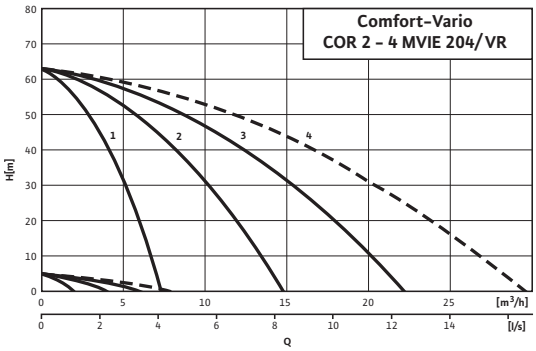

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода - по запросу*)	•

Мощность		
Частота вращения	n	1500 - 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 2
Число секций		4
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		1

Мотор		
Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~380/400/440 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	1,10 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	3,30 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	3,40 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	3,20 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	79,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	82,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	82,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 204/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 2
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-2 MVIE 204/VR
Арт.-№		2523131
Вес, прим.	*m*	101 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 208/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Характеристики

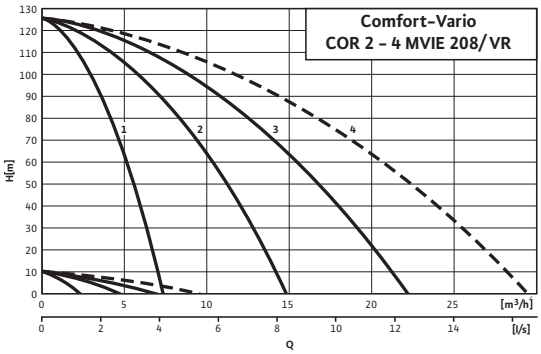

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода - по запросу*)	•

Мощность		
Частота вращения	n	1500 - 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	R 2
Число секций		8
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		1

Мотор		
Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~380/400/440 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	2,20 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	5,60 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	5,70 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	5,50 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	81,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	84,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	85,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 208/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 2
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-2 MVIE 208/VR
Арт.-№		2523132
Вес, прим.	*m*	107 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 403/VR (3~380/400/440 В, 50 Гц)

Характеристики

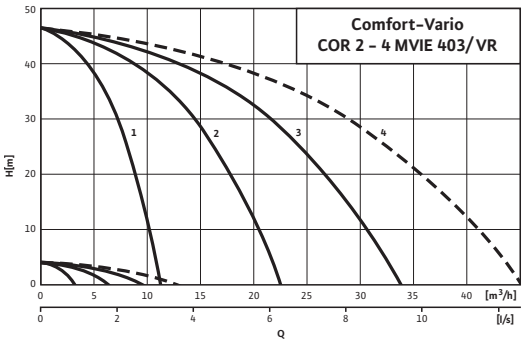

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода - по запросу*)	•

Мощность		
Частота вращения	n	1500 - 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	R 2
Число секций		3
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		1

Мотор		
Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~380/400/440 В, 50 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	1,10 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	3,30 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	3,40 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	3,20 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	79,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	82,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	82,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 403/VR (3~380/400/440 В, 50 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 2
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-2 MVIE 403/VR
Арт.-№		2523133
Вес, прим.	*m*	87 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 406/VR (3~380/400/440 В, 50 Гц)

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность		
Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	R 2
Число секций		6
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		1

Мотор		
Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~380/400/440 В, 50 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	2,20 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	5,60 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	5,70 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	5,50 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	81,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	84,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	85,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 406/VR (3~380/400/440 В, 50 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 2
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-2 MVIE 406/VR
Арт.-№		2523134
Вес, прим.	*m*	106 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 410/VR (3~380/400/440 В, 50 Гц)

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность		
Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	R 2
Число секций		10
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		1

Мотор		
Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~380/400/440 В, 50 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	4,00 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	9,70 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	9,90 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	9,30 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	84,5 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	87,1 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	87,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 410/VR (3~380/400/440 В, 50 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 2
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-2 MVIE 410/VR
Арт.-№		2523135
Вес, прим.	*m*	134 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 803/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Характеристики

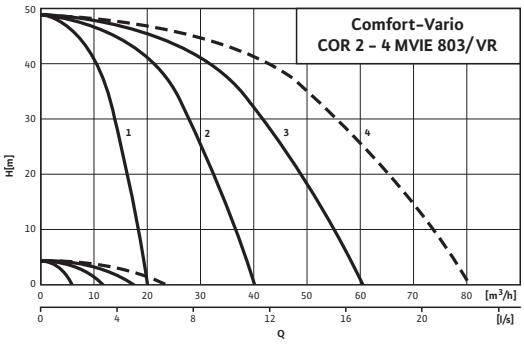

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода - по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 - 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	R 3
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	R 3
Число секций		3
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		1

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~380/400/440 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	2,20 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	5,60 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	5,70 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	5,50 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	81,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	84,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	85,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 803/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 3
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 3
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-2 MVIE 803/VR
Арт.-№		2523136
Вес, прим.	*m*	144 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 806/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Характеристики

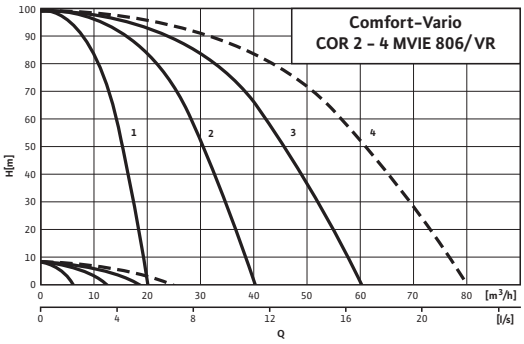

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода - по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 - 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	R 3
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	R 3
Число секций		6
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		1

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~380/400/440 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	4,00 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	9,70 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	9,90 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	9,30 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	84,5 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	87,1 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	87,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 806/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 3
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 3
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-2 MVIE 806/VR
Арт.-№		2523137
Вес, прим.	*m*	180 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 1602-6-2G/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Характеристики

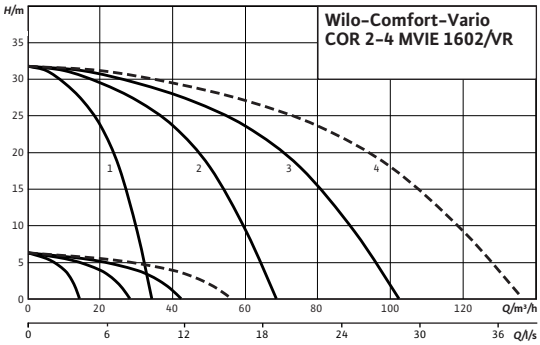

Указание:

Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода - по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 - 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	R 3
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	R 3
Число секций		2
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		1

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~380/400/440 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	2,20 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	5,60 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	5,70 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	5,50 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	81,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	84,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	85,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 1602-6-2G/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 3
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 3
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-2 MVIE 1602-6-2G/VR
Арт.-№		2523138
Вес, прим.	*m*	150 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 1603-6-2G/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Характеристики

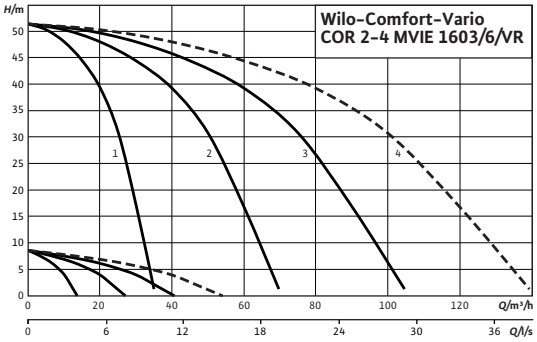

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность		
Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	R 3
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	R 3
Число секций		3
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		1

Мотор		
Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~380/400/440 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	4,00 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	9,70 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	9,90 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	9,30 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	84,5 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	87,1 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	87,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 1603-6-2G/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 3
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 3
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-2 MVIE 1603-6-2G/VR
Арт.-№		2523139
Вес, прим.	*m*	184 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 7002/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Характеристики



Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Число секций		2
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		1

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~380/400/440 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	11,00 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	21,20 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	22,20 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	19,50 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	88,8 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	90,2 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	90,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 7002/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		EN-GJL-250 (с покрытием KTL)
Вал насоса		1.4057 [AISI431]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		U3BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-2 MVIE 7002/VR
Арт.-№		2528957
Вес, прим.	*m*	787 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 7003/1/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Характеристики



Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Число секций		3
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		1

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~380/400/440 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	15,00 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	25,40 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	26,60 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	23,30 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	90,6 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	91,1 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	90,7 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 7003/1/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		EN-GJL-250 (с покрытием KTL)
Вал насоса		1.4057 [AISI431]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		U3BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-2 MVIE 7003/1/VR
Арт.-№		2528958
Вес, прим.	*m*	857 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 7004/2/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Характеристики



Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Число секций		4
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		1

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~380/400/440 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	18,50 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	33,60 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	34,90 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	30,50 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	89,4 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	90,6 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	91,1 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 7004/2/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		EN-GJL-250 (с покрытием KTL)
Вал насоса		1.4057 [AISI431]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		U3BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-2 MVIE 7004/2/VR
Арт.-№		2528959
Вес, прим.	*m*	927 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 7004/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Характеристики



Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	DN 200
Число секций		4
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		1

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~380/400/440 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	22,00 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	43,90 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	46,20 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	40,00 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	86,8 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	89,7 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	91,0 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 7004/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		EN-GJL-250 (с покрытием KTL)
Вал насоса		1.4057 [AISI431]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		U3BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-2 MVIE 7004/VR
Арт.-№		2528960
Вес, прим.	*m*	989 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 9501/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Характеристики



Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Число секций		1
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		1

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~380/400/440 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	11,00 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	21,20 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	22,20 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	19,50 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	88,8 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	90,2 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	90,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 9501/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		EN-GJL-250 (с покрытием KTL)
Вал насоса		1.4057 [AISI431]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		U3BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-2 MVIE 9501/VR
Арт.-№		2528973
Вес, прим.	*m*	780 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 9502/1/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Характеристики



Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода - по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 - 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	DN 200
Число секций		2
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		1

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~380/400/440 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	15,00 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	25,40 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	26,60 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	23,30 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	90,6 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	91,1 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	90,7 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 9502/1/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		EN-GJL-250 (с покрытием KTL)
Вал насоса		1.4057 [AISI431]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		U3BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-2 MVIE 9502/1/VR
Арт.-№		2528974
Вес, прим.	*m*	853 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 9502/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Характеристики



Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Число секций		2
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		1

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~380/400/440 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	18,50 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	33,60 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	34,90 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	30,50 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	89,4 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	90,6 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	91,1 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 9502/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		EN-GJL-250 (с покрытием KTL)
Вал насоса		1.4057 [AISI431]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		U3BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-2 MVIE 9502/VR
Арт.-№		2528975
Вес, прим.	*m*	915 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 9503/2/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Характеристики



Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода - по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 - 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	DN 200
Число секций		3
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		1

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~380/400/440 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	22,00 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	43,90 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	46,20 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	40,00 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	86,8 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	89,7 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	91,0 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 9503/2/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		EN-GJL-250 (с покрытием KTL)
Вал насоса		1.4057 [AISI431]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		U3BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-2 MVIE 9503/2/VR
Арт.-№		2528976
Вес, прим.	*m*	986 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 204/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Характеристики

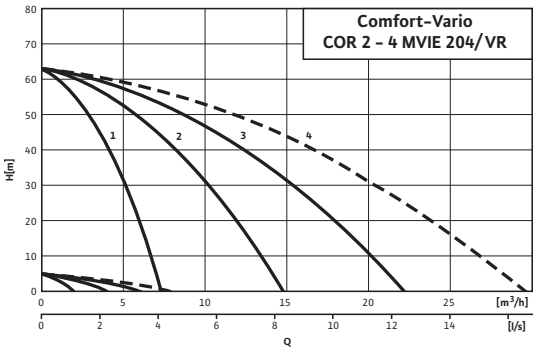

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода - по запросу*)	•

Мощность		
Частота вращения	n	1500 - 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 2
Число секций		4
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		2

Мотор		
Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	1,10 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	3,30 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	3,40 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	3,20 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	79,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	82,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	82,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 204/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 2
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-3 MVIE 204/VR
Арт.-№		2523140
Вес, прим.	*m*	124 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 208/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Характеристики

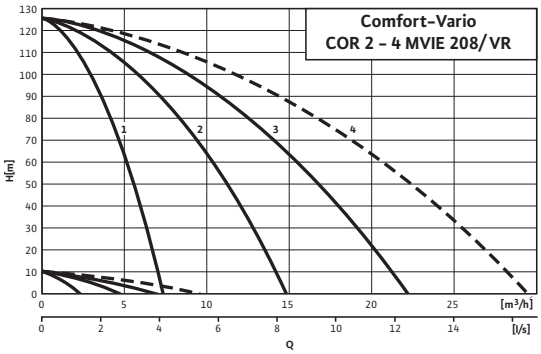

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода - по запросу*)	•

Мощность		
Частота вращения	n	1500 - 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	R 2
Число секций		8
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		2

Мотор		
Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	2,20 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	5,60 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	5,70 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	5,50 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	81,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	84,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	85,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 208/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 2
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-3 MVIE 208/VR
Арт.-№		2523141
Вес, прим.	*m*	154 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 403/VR (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

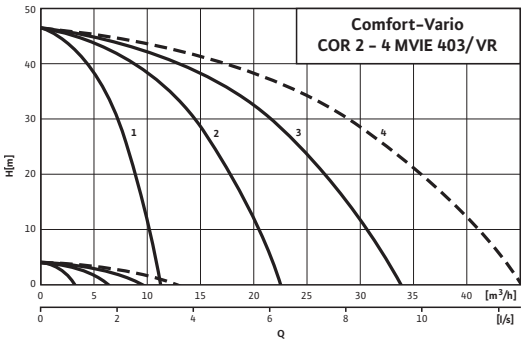

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода - по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 - 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	R 2
Число секций		3
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		2

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	1,10 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	3,30 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	3,40 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	3,20 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	79,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	82,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	82,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 403/VR (3~400 В, 50 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 2
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-3 MVIE 403/VR
Арт.-№		2523142
Вес, прим.	*m*	124 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 406/VR (3~400 В, 50 Гц)

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность		
Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 2
Число секций		6
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		2

Мотор		
Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	2,20 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	5,60 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	5,70 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	5,50 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	81,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	84,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	85,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 406/VR (3~400 В, 50 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 2
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-3 MVIE 406/VR
Арт.-№		2523143
Вес, прим.	*m*	153 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 410/VR (3~400 В, 50 Гц)

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность		
Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 2
Число секций		10
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		2

Мотор		
Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	4,00 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	9,70 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	9,90 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	9,30 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	84,5 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	87,1 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	87,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 410/VR (3~400 В, 50 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 2
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-3 MVIE 410/VR
Арт.-№		2523144
Вес, прим.	*m*	195 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 803/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Характеристики

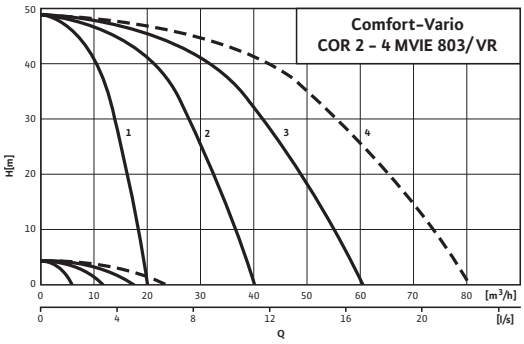

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода - по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 - 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	R 3
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	R 3
Число секций		3
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		2

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	2,20 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	5,60 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	5,70 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	5,50 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	81,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	84,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	85,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 803/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 3
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 3
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-3 MVIE 803/VR
Арт.-№		2523145
Вес, прим.	*m*	195 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 806/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Характеристики

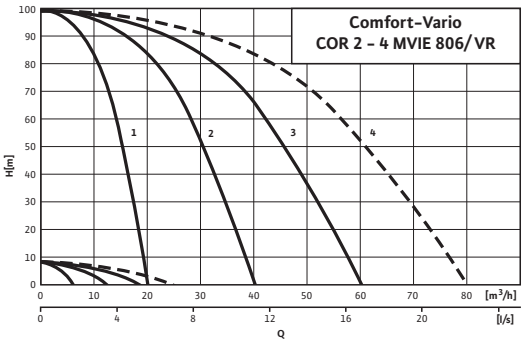

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода - по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 - 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	R 3
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	R 3
Число секций		6
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		2

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	4,00 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	9,70 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	9,90 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	9,30 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	84,5 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	87,1 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	87,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 806/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 3
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 3
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-3 MVIE 806/VR
Арт.-№		2523146
Вес, прим.	*m*	256 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 1602-6/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Характеристики

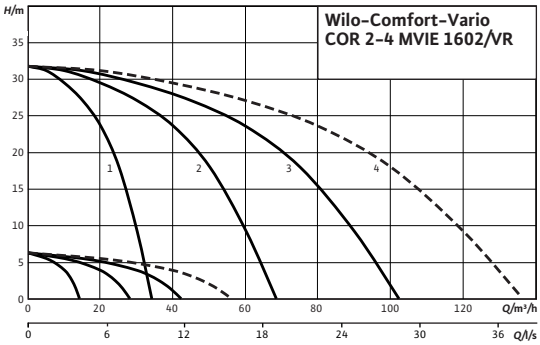

Указание:

Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	DN 100
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	DN 100
Число секций		2
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		2

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	2,20 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	5,60 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	5,70 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	5,50 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	81,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	84,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	85,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 1602-6/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 100
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 100
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-3 MVIE 1602-6/VR
Арт.-№		2523147
Вес, прим.	*m*	233 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 1603-6/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Характеристики

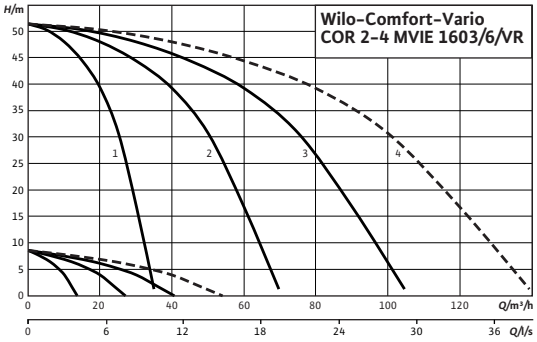

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	DN 100
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	DN 100
Число секций		3
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		2

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	4,00 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	9,70 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	9,90 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	9,30 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	84,5 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	87,1 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	87,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 1603-6/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 100
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 100
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-3 MVIE 1603-6/VR
Арт.-№		2523148
Вес, прим.	*m*	277 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 7002/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Характеристики



Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Число секций		2
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		2

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	11,00 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	21,20 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	22,20 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	19,50 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	88,8 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	90,2 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	90,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 7002/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		EN-GJL-250 (с покрытием KTL)
Вал насоса		1.4057 [AISI431]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		U3BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-3 MVIE 7002/VR
Арт.-№		2528961
Вес, прим.	*m*	1106 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 7003/1/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Характеристики



Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	DN 200
Число секций		3
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		2

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	15,00 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	25,40 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	26,60 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	23,30 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	90,6 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	91,1 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	90,7 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 7003/1/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		EN-GJL-250 (с покрытием KTL)
Вал насоса		1.4057 [AISI431]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		U3BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-3 MVIE 7003/1/VR
Арт.-№		2528962
Вес, прим.	*m*	1235 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 7004/2/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Характеристики



Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Число секций		4
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		2

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	18,50 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	33,60 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	34,90 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	30,50 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	89,4 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	90,6 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	91,1 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 7004/2/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		EN-GJL-250 (с покрытием KTL)
Вал насоса		1.4057 [AISI431]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		U3BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-3 MVIE 7004/2/VR
Арт.-№		2528963
Вес, прим.	*m*	1340 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 7004/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Характеристики



Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Число секций		4
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		2

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	22,00 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	43,90 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	46,20 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	40,00 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	86,8 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	89,7 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	91,0 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 7004/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		EN-GJL-250 (с покрытием KTL)
Вал насоса		1.4057 [AISI431]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		U3BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-3 MVIE 7004/VR
Арт.-№		2528964
Вес, прим.	*m*	1433 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 9501/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Характеристики

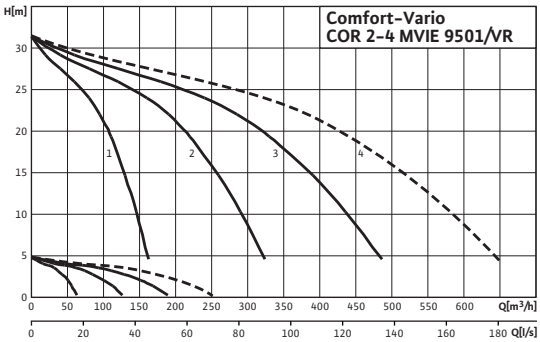

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Число секций		1
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		2

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	11,00 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	21,20 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	22,20 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	19,50 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	88,8 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	90,2 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	90,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 9501/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		EN-GJL-250 (с покрытием KTL)
Вал насоса		1.4057 [AISI431]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		U3BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-3 MVIE 9501/VR
Арт.-№		2528977
Вес, прим.	*m*	1096 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 9502/1/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Характеристики

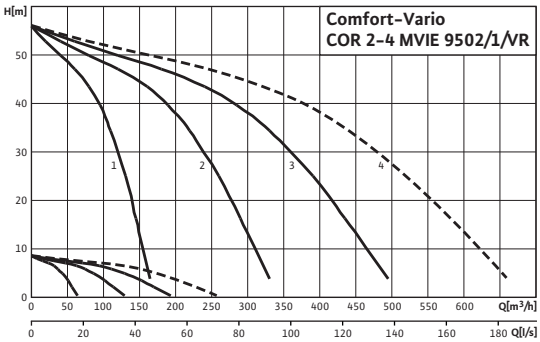

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Число секций		2
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		2

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	15,00 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	25,40 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	26,60 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	23,30 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	90,6 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	91,1 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	90,7 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 9502/1/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		EN-GJL-250 (с покрытием KTL)
Вал насоса		1.4057 [AISI431]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		U3BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-3 MVIE 9502/1/VR
Арт.-№		2528978
Вес, прим.	*m*	1229 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 9502/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Характеристики

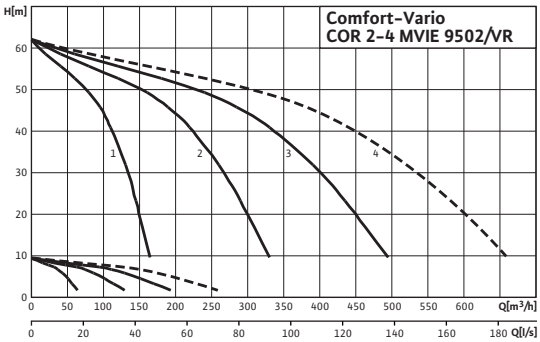

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	DN 200
Число секций		2
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		2

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	18,50 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	33,60 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	34,90 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	30,50 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	89,4 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	90,6 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	91,1 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 9502/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		EN-GJL-250 (с покрытием KTL)
Вал насоса		1.4057 [AISI431]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		U3BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-3 MVIE 9502/VR
Арт.-№		2528979
Вес, прим.	*m*	1322 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 9503/2/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Характеристики



Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Число секций		3
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		2

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	22,00 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	43,90 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	46,20 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	40,00 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	86,8 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	89,7 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	91,0 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 9503/2/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		EN-GJL-250 (с покрытием KTL)
Вал насоса		1.4057 [AISI431]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		U3BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-3 MVIE 9503/2/VR
Арт.-№		2528980
Вес, прим.	*m*	1428 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 204/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Характеристики

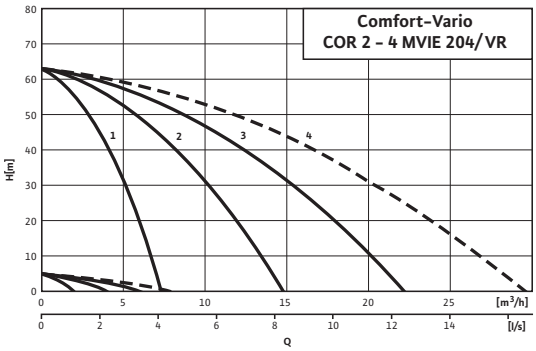

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода - по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 - 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	R 2
Число секций		4
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		3

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	1,10 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	3,30 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	3,40 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	3,20 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	79,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	82,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	82,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 204/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 2
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-4 MVIE 204/VR
Арт.-№		2523149
Вес, прим.	*m*	160 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 208/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Характеристики

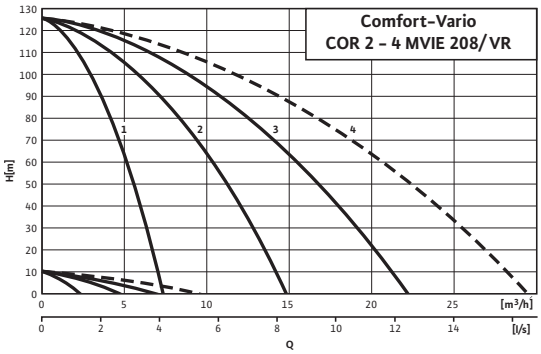

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода - по запросу*)	•

Мощность		
Частота вращения	n	1500 - 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	R 2
Число секций		8
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		3

Мотор		
Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	2,20 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	5,60 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	5,70 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	5,50 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	81,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	84,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	85,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 208/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 2
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-4 MVIE 208/VR
Арт.-№		2523150
Вес, прим.	*m*	201 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 403/VR (3~400 В, 50 Гц)

Характеристики

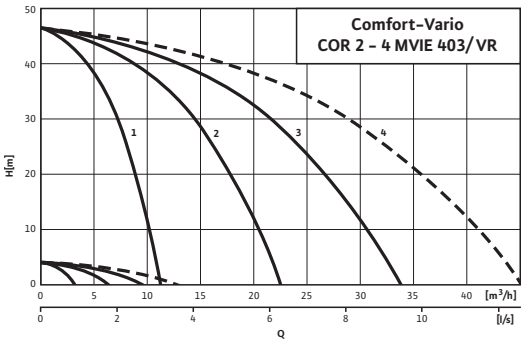

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода - по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 - 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	R 2½
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	R 2½
Число секций		3
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		3

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	1,10 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	3,30 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	3,40 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	3,20 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	79,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	82,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	82,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 403/VR (3~400 В, 50 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 2½
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 2½
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-4 MVIE 403/VR
Арт.-№		2523151
Вес, прим.	*m*	163 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 406/VR (3~400 В, 50 Гц)

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность		
Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	R 2½
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	R 2½
Число секций		6
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		3

Мотор		
Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	2,20 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	5,60 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	5,70 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	5,50 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	81,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	84,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	85,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 406/VR (3~400 В, 50 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 2½
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 2½
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-4 MVIE 406/VR
Арт.-№		2523152
Вес, прим.	*m*	201 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 410/VR (3~400 В, 50 Гц)

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность		
Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	R 2½
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	R 2½
Число секций		10
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		3

Мотор		
Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	4,00 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	9,70 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	9,90 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	9,30 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	84,5 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	87,1 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	87,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 410/VR (3~400 В, 50 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 2½
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 2½
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-4 MVIE 410/VR
Арт.-№		2523153
Вес, прим.	*m*	256 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 803/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Характеристики

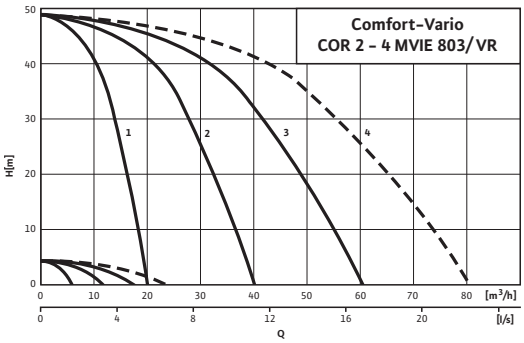

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода - по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 - 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	R 3
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	R 3
Число секций		3
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		3

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	2,20 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	5,60 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	5,70 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	5,50 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	81,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	84,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	85,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 803/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 3
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 3
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-4 MVIE 803/VR
Арт.-№		2523154
Вес, прим.	*m*	247 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 806/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Характеристики

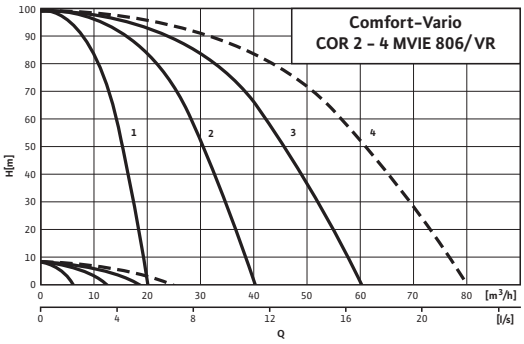

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода - по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 - 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	R 3
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	R 3
Число секций		6
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		3

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	4,00 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	9,70 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	9,90 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	9,30 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	84,5 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	87,1 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	87,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 806/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 3
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 3
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-4 MVIE 806/VR
Арт.-№		2523155
Вес, прим.	*m*	333 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 1602-6/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Характеристики

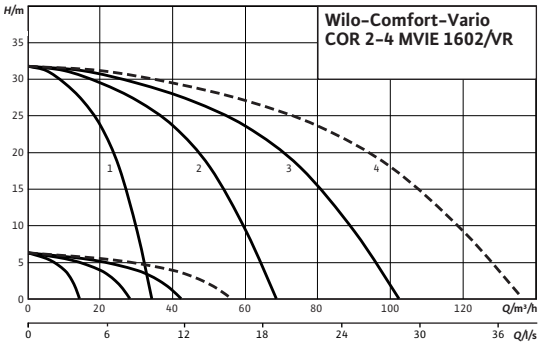

Указание:

Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	DN 100
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	DN 100
Число секций		2
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		3

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	2,20 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	5,60 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	5,70 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	5,50 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	81,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	84,0 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	85,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 1602-6/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 100
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 100
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-4 MVIE 1602-6/VR
Арт.-№		2523156
Вес, прим.	*m*	310 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 1603-6/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Характеристики

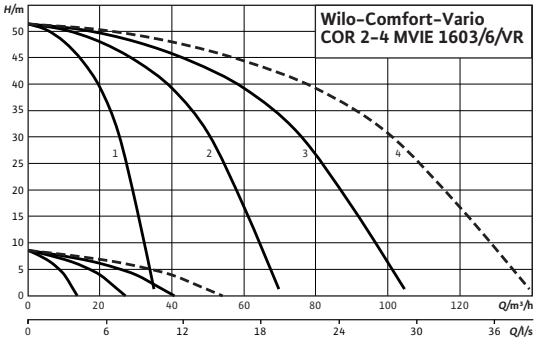

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	DN 100
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	DN 100
Число секций		3
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		3

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	4,00 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	9,70 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	9,90 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	9,30 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	84,5 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	87,1 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	87,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 1603-6/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 100
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 100
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-4 MVIE 1603-6/VR
Арт.-№		2523157
Вес, прим.	*m*	366 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 7002/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Характеристики



Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Число секций		2
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		3

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	11,00 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	21,20 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	22,20 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	19,50 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	88,8 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	90,2 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	90,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 7002/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		EN-GJL-250 (с покрытием KTL)
Вал насоса		1.4057 [AISI431]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		U3BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-4 MVIE 7002/VR
Арт.-№		2528965
Вес, прим.	*m*	1456 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 7003/1/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Характеристики



Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Число секций		3
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		3

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	15,00 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	25,40 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	26,60 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	23,30 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	90,6 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	91,1 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	90,7 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 7003/1/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		EN-GJL-250 (с покрытием KTL)
Вал насоса		1.4057 [AISI431]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		U3BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-4 MVIE 7003/1/VR
Арт.-№		2528966
Вес, прим.	*m*	1589 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 7004/2/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Характеристики



Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Число секций		4
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		3

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	18,50 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	33,60 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	34,90 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	30,50 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	89,4 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	90,6 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	91,1 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 7004/2/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		EN-GJL-250 (с покрытием KTL)
Вал насоса		1.4057 [AISI431]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		U3BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-4 MVIE 7004/2/VR
Арт.-№		2528967
Вес, прим.	*m*	1729 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 7004/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Характеристики



Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	DN 200
Число секций		4
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		3

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	22,00 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	43,90 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	46,20 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	40,00 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	86,8 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	89,7 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	91,0 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 7004/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		EN-GJL-250 (с покрытием KTL)
Вал насоса		1.4057 [AISI431]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		U3BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 200
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 200
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-4 MVIE 7004/VR
Арт.-№		2528968
Вес, прим.	*m*	1854 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 9501/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Характеристики

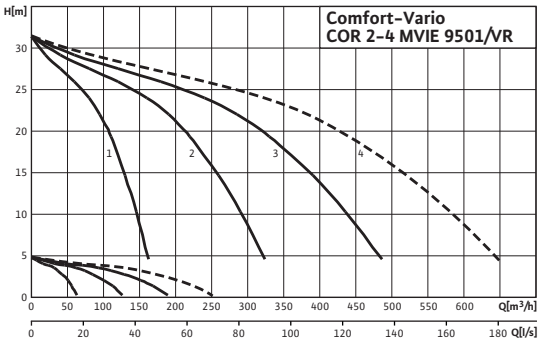

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 250
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 250
Число секций		1
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		3

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	11,00 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	21,20 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	22,20 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	19,50 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	88,8 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	90,2 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	90,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 9501/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		EN-GJL-250 (с покрытием KTL)
Вал насоса		1.4057 [AISI431]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		U3BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 250
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 250
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-4 MVIE 9501/VR
Арт.-№		2528981
Вес, прим.	*m*	1487 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 9502/1/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Характеристики



Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода - по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 - 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	DN 250
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	DN 250
Число секций		2
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		3

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	15,00 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	25,40 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	26,60 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	23,30 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	90,6 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	91,1 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	90,7 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 9502/1/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		EN-GJL-250 (с покрытием KTL)
Вал насоса		1.4057 [AISI431]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		U3BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 250
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 250
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-4 MVIE 9502/1/VR
Арт.-№		2528982
Вес, прим.	*m*	1626 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 9502/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Характеристики



Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	DN 250
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	DN 250
Число секций		2
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		3

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	18,50 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	33,60 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	34,90 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	30,50 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	89,4 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	90,6 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	91,1 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 9502/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		EN-GJL-250 (с покрытием KTL)
Вал насоса		1.4057 [AISI431]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		U3BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 250
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 250
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-4 MVIE 9502/VR
Арт.-№		2528983
Вес, прим.	*m*	1750 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 9503/2/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Характеристики



Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 250
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 250
Число секций		3
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		3

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		3~400 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	22,00 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	43,90 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	46,20 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	40,00 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	86,8 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	89,7 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	91,0 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 9503/2/VR (3~400 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		EN-GJL-250 (с покрытием KTL)
Вал насоса		1.4057 [AISI431]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		U3BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	DN 250
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	DN 250
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-4 MVIE 9503/2/VR
Арт.-№		2528984
Вес, прим.	*m*	1893 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 204EM/VR (1~230 В, 50/60 Гц)

Характеристики

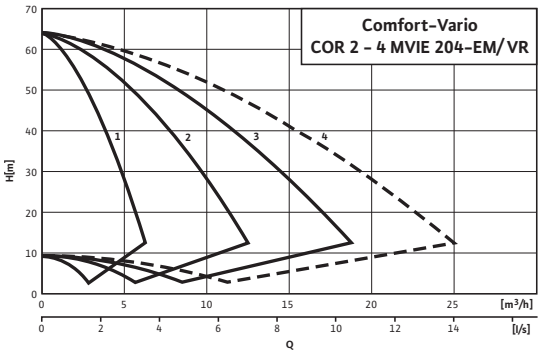

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода - по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1200 - 3500 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	R 2
Число секций		4
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		1

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		1~230 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	1,10 кВт
Номинальный ток 1~230 В, 50 Гц	I_N	12,40 A
Nominal current 1~220 V, 60 Hz	I	12,70 A
Nominal current 1~240 V, 60 Hz	I	12,10 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	78,8 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	80,8 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	79,8 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 204EM/VR (1~230 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 2
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-2 MVIE 204EM/VR
Арт.-№		2516580
Вес, прим.	*m*	91 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 403EM/VR (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

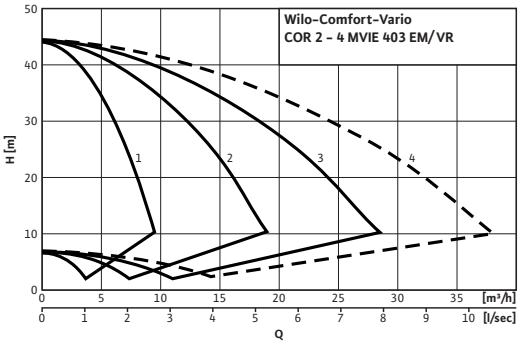

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода - по запросу*)	•

Мощность		
Частота вращения	n	1200 - 3500 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	R 2
Число секций		3
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		1

Мотор		
Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		1~230 В, 50 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	1,10 кВт
Номинальный ток 1~230 В, 50 Гц	I_N	12,40 A
Nominal current 1~220 V, 60 Hz	I	12,70 A
Nominal current 1~240 V, 60 Hz	I	12,10 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	78,8 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	80,8 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	79,8 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 403EM/VR (1~230 В, 50 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 2
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-2 MVIE 403EM/VR
Арт.-№		2516581
Вес, прим.	*m*	91 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 204EM/VR (1~230 В, 50/60 Гц)

Характеристики

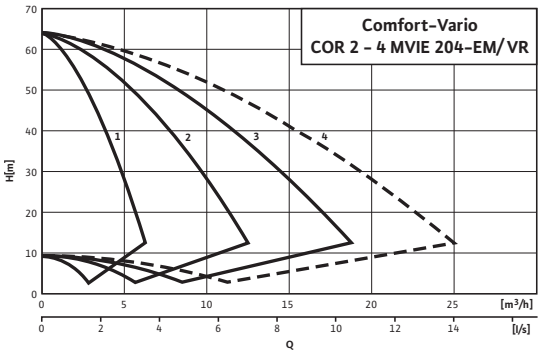

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода - по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1200 - 3500 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	R 2
Число секций		4
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		2

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		1~230 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	1,10 кВт
Номинальный ток 1~230 В, 50 Гц	I_N	12,40 A
Nominal current 1~220 V, 60 Hz	I	12,70 A
Nominal current 1~240 V, 60 Hz	I	12,10 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	78,8 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	80,8 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	79,8 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 204EM/VR (1~230 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 2
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-3 MVIE 204EM/VR
Арт.-№		2516582
Вес, прим.	*m*	130 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 403EM/VR (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

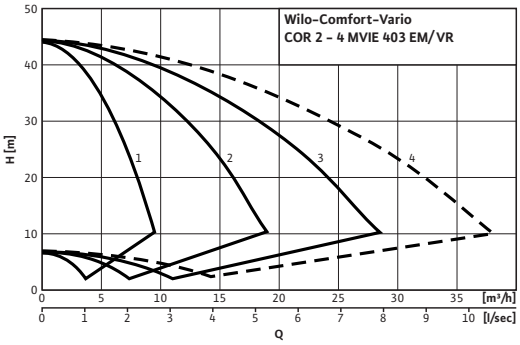

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода - по запросу*)	•

Мощность		
Частота вращения	n	1200 - 3500 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	R 2
Число секций		3
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		2

Мотор		
Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		1~230 В, 50 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	1,10 кВт
Номинальный ток 1~230 В, 50 Гц	I_N	12,40 A
Nominal current 1~220 V, 60 Hz	I	12,70 A
Nominal current 1~240 V, 60 Hz	I	12,10 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	78,8 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	80,8 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	79,8 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 403EM/VR (1~230 В, 50 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 2
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-3 MVIE 403EM/VR
Арт.-№		2516583
Вес, прим.	*m*	130 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 204EM/VR (1~230 В, 50/60 Гц)

Характеристики

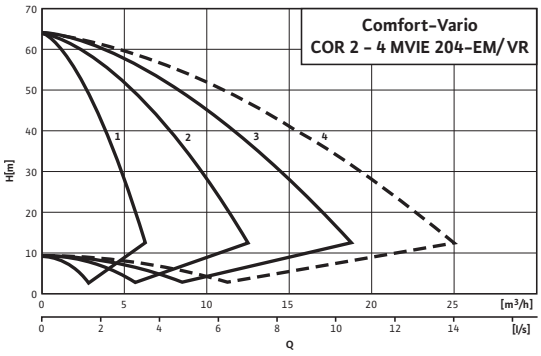

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода - по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1200 - 3500 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	R 2
Число секций		4
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		3

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		1~230 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	1,10 кВт
Номинальный ток 1~230 В, 50 Гц	I_N	12,40 A
Nominal current 1~220 V, 60 Hz	I	12,70 A
Nominal current 1~240 V, 60 Hz	I	12,10 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	78,8 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	80,8 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	79,8 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 204EM/VR (1~230 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 2
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 2
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-4 MVIE 204EM/VR
Арт.-№		2516584
Вес, прим.	*m*	169 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 403EM/VR (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

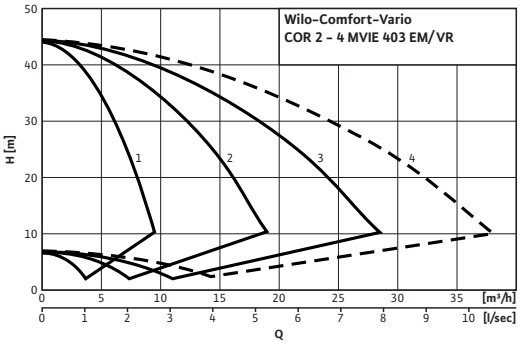

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода - по запросу*)	•

Мощность		
Частота вращения	n	1200 - 3500 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	R 2½
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	R 2½
Число секций		3
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		3

Мотор		
Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 55
Подключение к сети		1~230 В, 50 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	1,10 кВт
Номинальный ток 1~230 В, 50 Гц	I_N	12,40 A
Nominal current 1~220 V, 60 Hz	I	12,70 A
Nominal current 1~240 V, 60 Hz	I	12,10 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	78,8 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	80,8 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	79,8 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 403EM/VR (1~230 В, 50 Гц)

Материалы		
Корпус насоса		1.4301 [AISI304]
Вал насоса		1.4301 [AISI304]
Рабочее колесо		1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение		EPDM
Mechanical seal		Q1BE3GG
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 2½
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 2½
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-4 MVIE 403EM/VR
Арт.-№		2516585
Вес, прим.	*m*	169 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 808/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Характеристики

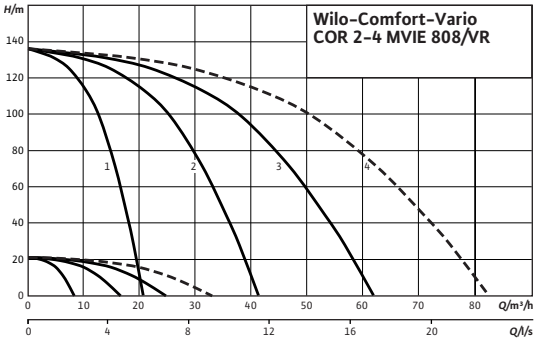

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	R 3
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	R 3
Число секций		8
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		1

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 54
Подключение к сети		3~380/400/440 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	5,50 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	11,50 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	12,10 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	11,00 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	85,5 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	87,8 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	88,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 808/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Статическое уплотнение		EPDM

Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 3
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 3

Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-2 MVIE 808/VR
Арт.-№		2530823
Вес, прим.	*m*	241 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 808/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Характеристики

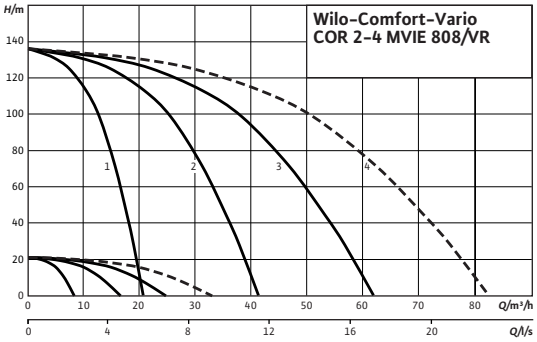

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность

Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	R 3
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	R 3
Число секций		8
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		2

Мотор

Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 54
Подключение к сети		3~380/400/440 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	5,50 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	11,50 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	12,10 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	11,00 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	85,5 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	87,8 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	88,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-3 MVIE 808/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Статическое уплотнение		EPDM

Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 3
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 3

Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-3 MVIE 808/VR
Арт.-№		2530826
Вес, прим.	*m*	336 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 808/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Характеристики

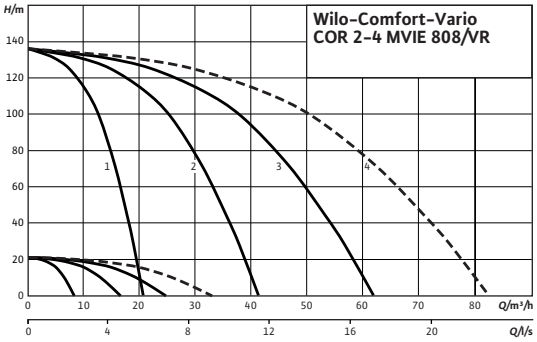

Указание:
Установки водоснабжения питьевой водой согласно DIN 1988, часть 5 должны быть оснащены резервным насосом.

Выбор с резервным насосом по рабочему полю:

1

2-насосная установка

2

3-насосная установка

3

4-насосная установка

4

Следует выбирать установку со следующим по размеру насосом

Если резервный насос не используется, номер рабочего поля соответствует количеству насосов, которые требуются для достижения максимальной производительности установки.

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)	
Питьевая и подогретая питьевая вода	•
Охлаждающая вода	•
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода – по запросу*)	•

Мощность		
Частота вращения	n	1500 – 3770 об/мин
Макс. температура перекачиваемой жидкости	T	50 °C
Температура окружающей среды, макс.	T	40 °C
Максимальное рабочее давление	p_{max}	16 бар
Входное давление	$p_{макс.}$	10 бар
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	RPS	R 3
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	RPD	R 3
Число секций		8
Количество резервных насосов		1
Кол. рабочих насосов		3

Мотор		
Класс изоляции		F
Степень защиты		IP 54
Подключение к сети		3~380/400/440 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность мотора	P_2	5,50 кВт
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц	I_N	11,50 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz	I	12,10 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz	I	11,00 A
КПД мотора	$\eta_{m\ 50\%}$	85,5 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 75\%}$	87,8 %
КПД мотора	$\eta_{m\ 100\%}$	88,5 %

Лист данных: Wilo-Comfort-Vario COR-4 MVIE 808/VR (3~380/400/440 В, 50/60 Гц)

Материалы		
Статическое уплотнение		EPDM
Подключения		
Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания	*RPS*	R 3
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны	*RPD*	R 3
Данные для заказа		
Изделие		Wilo
Тип		COR-4 MVIE 808/VR
Арт.-№		2530829
Вес, прим.	*m*	431 кг

• = имеется, - = отсутствует

*** Примечание по стандартам и предписаниям:**
Следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!

Указание по перекачиваемым средам:
Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.